


Spuiventilatie



Woonzorggebouw Dorpsstraat 33

Heerjansdam

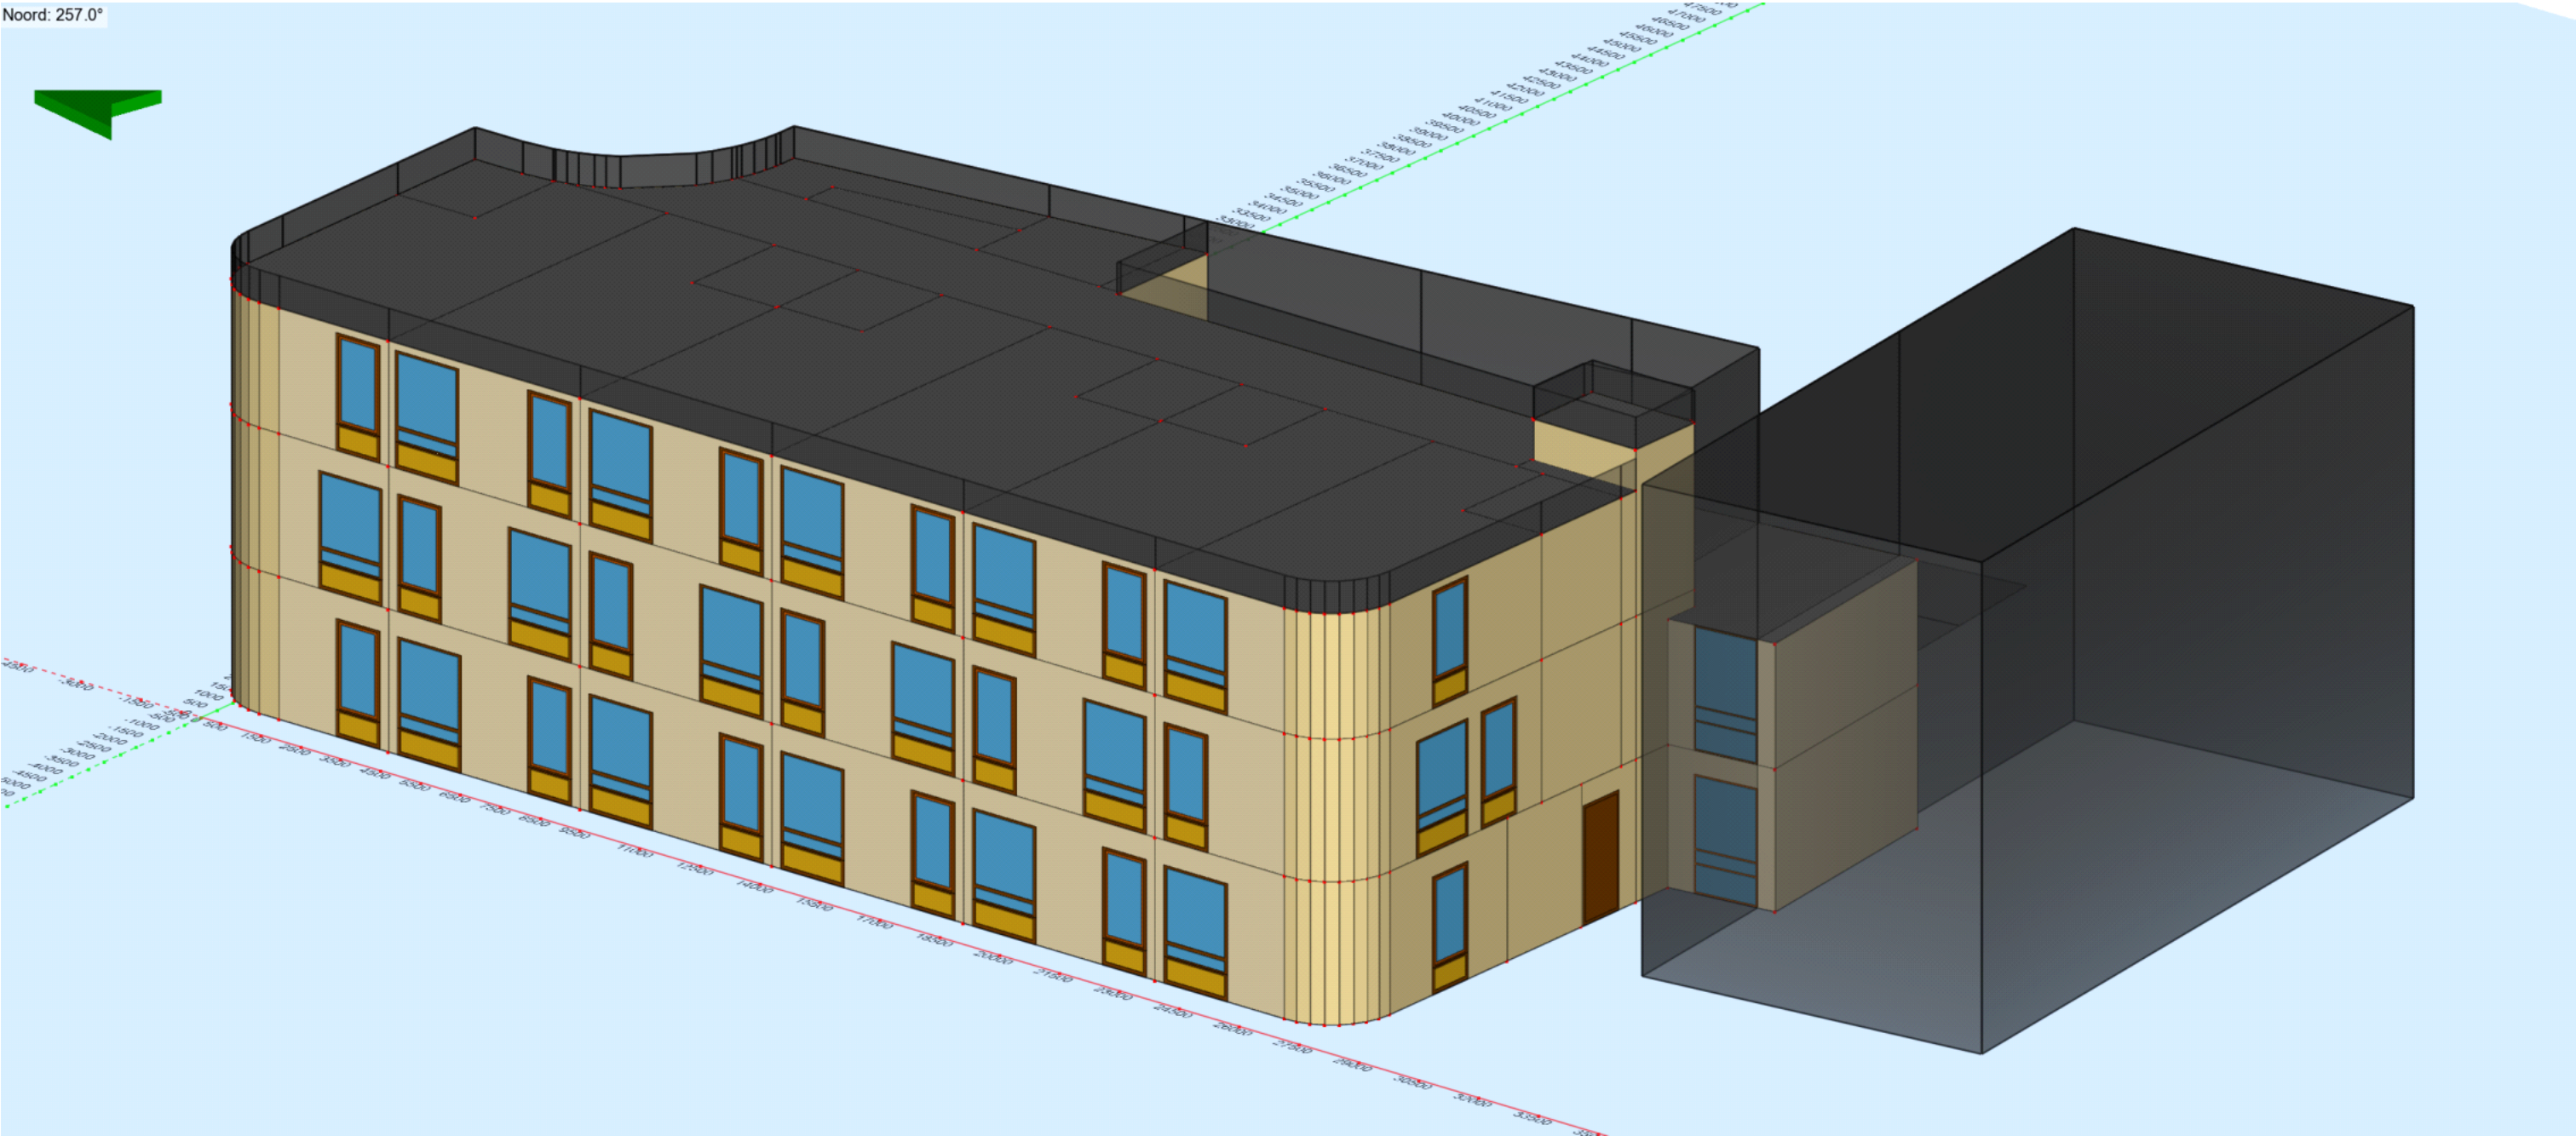

Inhoudsopgave

1	Projectgegevens	3
2	Berekening spuiventilatie	4
2.1	Gebouwgegevens Woongebouw	4
2.1.1	Gebouweenheid Utiliteit	4
2.1.2	Gebouweenheid Woning 01	5
2.1.3	Gebouweenheid Woning 02	6
2.1.4	Gebouweenheid Woning 03	7
2.1.5	Gebouweenheid Woning 04	8
2.1.6	Gebouweenheid Woning 05	9
2.1.7	Gebouweenheid Woning 06	10
2.1.8	Gebouweenheid Woning 07	11
2.1.9	Gebouweenheid Woning 08	12
2.1.10	Gebouweenheid Woning 09	13
2.1.11	Gebouweenheid Woning 10	14
2.1.12	Gebouweenheid Woning 11	15
2.1.13	Gebouweenheid Woning 12	16
2.1.14	Gebouweenheid Woning 13	17
2.1.15	Gebouweenheid Woning 14	18
2.1.16	Gebouweenheid Woning 15	19
2.1.17	Gebouweenheid Woning 16	20
2.1.18	Gebouweenheid Woning 17	21

Omschrijving	:	Woonzorggebouw Dorpsstraat 33
Project	:	Woonzorggebouw Dorpsstraat 33 Heerjansdam
Projectlocatie	:	Dorpsstraat 33
Projectrelaties	:	Opdrachtgever: Spring ! Housing Plus Adres: Zuideinde 80
Notities	:	Postc. en plaats: 2991 LK Barendrecht Projectreferentie ADEK: 25-3658



2 Berekening spuiventilatie

Notities :

2.1 Gebouwgegevens Woongebouw

Aanduiding :
Omschrijving : Woongebouw
Aanmaakdatum : 3-9-2025
Mutatiedatum : 17-9-2025
Notities :

2.1.1 Gebouweenheid Utiliteit

Aanduiding :
Omschrijving : Utiliteit
Hoofdfunctie : Bijeenkomstgebouw

Resultatenoverzicht							
Omschrijving	A _r [m²]	Eis Bouwbesluit / Bbl [dm³/(s.m²)]	Eis capaciteit [dm³/s]	A _{eff} [m²]	A _{eff,o} [m²]	v [m/s]	q Via 1 of meerdere gevels [dm³/s] Voldoet
Verblijfsgebied 18	24,27	6,0	0,0				n.v.t.
└─ 0.17 (Teamkamer)	24,27	3,0	0,0				n.v.t.
Verblijfsgebied 19	107,97	6,0	0,0				n.v.t.
└─ 0.20 (Gemeenschappelijke woonkamer)	107,97	3,0	0,0				n.v.t.

Overzicht Spuicomponenten per verblijfsgebied

Verblijfsgebied Verblijfsgebied 19					
Omschrijving	ψ [°]	J [-]	A _{sp} [m²]	A _{eff} [m²]	q _{mech} [dm³/s]
C (4830*2500)	90	1,00	1,479	1,479	0,0
└─ Kozijn (Noord)	90	1,00	1,479	1,479	0,0
C (4830*2500)	90	1,00	1,479	1,479	0,0
└─ Kozijn (Noord)	90	1,00	1,479	1,479	0,0

Verblijfsgebied Verblijfsgebied 18					
Omschrijving	ψ [°]	J [-]	A _{sp} [m²]	A _{eff} [m²]	q _{mech} [dm³/s]
J1 (1110*1915)	90	1,00	1,729	1,729	0,0
└─ Kozijn (Noord)	90	1,00	1,729	1,729	0,0



2.1.2 Gebouweenheid Woning 01

Aanduiding :
Omschrijving : Woning 01
Hoofdfunctie : Woongebouw

Omschrijving	A _f [m²]	Eis Bouwbesluit / Bbl [dm³/(s.m²)]	Eis capaciteit [dm³/s]	A _{eff} [m²]	A _{eff,o} [m²]	v [m/s]	q [dm³/s]	Via 1 of meerdere gevels	Voldoet
Verblijfsgebied 01	27,13	6,0	162,8	1,729	1,729	0,4	691,6	Situatie met meerdere gevels	Ja
└─ 0.07 (Woonkamer)	27,13	3,0	81,4	1,729	1,729	0,4	691,6	Situatie met meerdere gevels	Ja

Krijtstreep				A _{f,zo.kr.} [m²]	A _{kr,cor} [m²]	A _f [m²]
Aand	Omschrijving					
0.15	Woonkamer			36,460	8,430	28,030
0.07	Woonkamer			35,880	8,750	27,130
Som						55,160

Overzicht Spuicomponenten per verblijfsgebied

Verblijfsgebied Verblijfsgebied 01		ψ	J	A _{sp}	A _{eff}	q _{mech}
Omschrijving		[°]	[-]	[m²]	[m²]	[dm³/s]
J1 (1110*1915)		90	1,00	1,729	1,729	0,0
└─ Kozijn (Noord)		90	1,00	1,729	1,729	0,0
J1 (1110*1915)		90	1,00	1,729	1,729	0,0
└─ Kozijn (Noord)		90	1,00	1,729	1,729	0,0



2.1.3 Gebouweenheid Woning 02

Aanduiding :
Omschrijving : Woning 02
Hoofdfunctie : Woongebouw

Omschrijving	A _r [m²]	Eis Bouwbesluit / Bbl [dm³/(s.m²)]	Eis capaciteit [dm³/s]	A _{eff} [m²]	A _{eff,o} [m²]	v [m/s]	q [dm³/s]	Via 1 of meerdere gevels	Voldoet
Verblijfsgebied 02	27,70	6,0	166,2	1,729		0,1	172,9	Situatie met enkele gevel	Ja
└─ 0.09 (Woonkamer)	27,70	3,0	83,1	1,729		0,1	172,9	Situatie met enkele gevel	Ja

Krijtstreep										
Aand	Omschrijving				A _{f,zo.kr.} [m²]			A _{kr,cor} [m²]		
0.09	Woonkamer				36,320			8,620		
Som										

Overzicht Spuicomponenten per verblijfsgebied

Verblijfsgebied Verblijfsgebied 02										
Omschrijving		ψ [°]	J [-]	A _{sp} [m²]			A _{eff} [m²]			q _{mech} [dm³/s]
J1 (1110*1915)		90	1,00	1,729			1,729			0,0
└─ Kozijn (Noord)		90	1,00	1,729			1,729			0,0



2.1.4 Gebouweenheid Woning 03

Aanduiding :
Omschrijving : Woning 03
Hoofdfunctie : Woongebouw

Omschrijving	A _r [m²]	Eis Bouwbesluit / Bbl [dm³/(s.m²)]	Eis capaciteit [dm³/s]	A _{eff} [m²]	A _{eff,o} [m²]	v [m/s]	q [dm³/s]	Via 1 of meerdere gevels	Voldoet
Verblijfsgebied 03	28,03	6,0	168,2	1,729		0,1	172,9	Situatie met enkele gevel	Ja
└─ 0.11 (Woonkamer)	28,03	3,0	84,1	1,729		0,1	172,9	Situatie met enkele gevel	Ja

Krijtstreep										
Aand	Omschrijving				A _{f,zo.kr.} [m²]		A _{kr,cor} [m²]		A _r [m²]	
0.11	Woonkamer				36,460		8,430		28,030	
Som									28,030	

Overzicht Spuicomponenten per verblijfsgebied

Verblijfsgebied Verblijfsgebied 03										
Omschrijving	ψ [°]	J [-]			A _{sp} [m²]		A _{eff} [m²]		q _{mech} [dm³/s]	
J1 (1110*1915)	90	1,00			1,729		1,729		0,0	
└─ Kozijn (Noord)	90	1,00			1,729		1,729		0,0	



2.1.5 Gebouweenheid Woning 04

Aanduiding :
Omschrijving : Woning 04
Hoofdfunctie : Woongebouw

Resultatenoverzicht									
Omschrijving	A _r [m²]	Eis Bouwbesluit / Bbl [dm³/(s.m²)]	Eis capaciteit [dm³/s]	A _{eff} [m²]	A _{eff,o} [m²]	v [m/s]	q [dm³/s]	Via 1 of meerdere gevels	Voldoet
Verblijfsgebied 04	27,70	6,0	166,2	1,729		0,1	172,9	Situatie met enkele gevel	Ja
└─ 0.13 (Woonkamer)	27,70	3,0	83,1	1,729		0,1	172,9	Situatie met enkele gevel	Ja

Krijtstreep					
Aand	Omschrijving	A _{f,zo.kr.} [m²]	A _{kr,cor} [m²]		A _r [m²]
0.13	Woonkamer	36,320	8,620		27,700
Som					27,700

Overzicht Spuicomponenten per verblijfsgebied

Verblijfsgebied Verblijfsgebied 04					
Omschrijving	ψ [°]	J [-]	A _{sp} [m²]	A _{eff} [m²]	q _{mech} [dm³/s]
J1 (1110*1915)	90	1,00	1,729	1,729	0,0
└─ Kozijn (Noord)	90	1,00	1,729	1,729	0,0



2.1.6 Gebouweenheid Woning 05

Aanduiding :
Omschrijving : Woning 05
Hoofdfunctie : Woongebouw

Resultatenoverzicht									
Omschrijving	A _r [m²]	Eis Bouwbesluit / Bbl [dm³/(s.m²)]	Eis capaciteit [dm³/s]	A _{eff} [m²]	A _{eff,o} [m²]	v [m/s]	q [dm³/s]	Via 1 of meerdere gevels	Voldoet
Verblijfsgebied 05	28,03	6,0	168,2	1,729		0,1	172,9	Situatie met enkele gevel	Ja
└─ 0.15 (Woonkamer)	28,03	3,0	84,1	1,729		0,1	172,9	Situatie met enkele gevel	Ja

Krijtstreep					
Aand	Omschrijving	A _{f,zo.kr.} [m²]	A _{kr,cor} [m²]	A _r [m²]	
0.15	Woonkamer	36,460	8,430	28,030	
Som				28,030	

Overzicht Spuicomponenten per verblijfsgebied

Verblijfsgebied Verblijfsgebied 05					
Omschrijving	ψ [°]	J [-]	A _{sp} [m²]	A _{eff} [m²]	q _{mech} [dm³/s]
J1 (1110*1915)	90	1,00	1,729	1,729	0,0
└─ Kozijn (Noord)	90	1,00	1,729	1,729	0,0



2.1.7 Gebouweenheid Woning 06

Aanduiding :
Omschrijving : Woning 06
Hoofdfunctie : Woongebouw

Resultatenoverzicht									
Omschrijving	A _r [m²]	Eis Bouwbesluit / Bbl [dm³/(s.m²)]	Eis capaciteit [dm³/s]	A _{eff} [m²]	A _{eff,o} [m²]	v [m/s]	q [dm³/s]	Via 1 of meerdere gevels	Voldoet
Verblijfsgebied 06	27,13	6,0	162,8	1,729		0,1	172,9	Situatie met enkele gevel	Ja
└─ 1.06 (Woonkamer)	27,13	3,0	81,4	1,729		0,1	172,9	Situatie met enkele gevel	Ja

Krijtstreep					
Aand	Omschrijving	A _{f,zo.kr.} [m²]	A _{kr,cor} [m²]	A _r [m²]	
0.07	Woonkamer	35,880	8,750	27,130	
1.06	Woonkamer	35,880	8,750	27,130	
Som				54,260	

Overzicht Spuicomponenten per verblijfsgebied

Verblijfsgebied Verblijfsgebied 06					
Omschrijving	Ψ [°]	J [-]	A _{sp} [m²]	A _{eff} [m²]	q _{mech} [dm³/s]
J1 (1110*1915)	90	1,00	1,729	1,729	0,0
└─ Kozijn (Noord)	90	1,00	1,729	1,729	0,0



2.1.8 Gebouweenheid Woning 07

Aanduiding :
Omschrijving : Woning 07
Hoofdfunctie : Woongebouw

Resultatenoverzicht									
Omschrijving	A _r [m²]	Eis Bouwbesluit / Bbl [dm³/(s.m²)]	Eis capaciteit [dm³/s]	A _{eff} [m²]	A _{eff,o} [m²]	v [m/s]	q [dm³/s]	Via 1 of meerdere gevels	Voldoet
Verblijfsgebied 07	27,70	6,0	166,2	1,729		0,1	172,9	Situatie met enkele gevel	Ja
└─ 1.08 (Woonkamer)	27,70	3,0	83,1	1,729		0,1	172,9	Situatie met enkele gevel	Ja

Krijtstreep					
Aand	Omschrijving	A _{f,zo.kr.} [m²]	A _{kr,cor} [m²]	A _r [m²]	
1.08	Woonkamer	36,320	8,620	27,700	
Som				27,700	

Overzicht Spuicomponenten per verblijfsgebied

Verblijfsgebied Verblijfsgebied 07					
Omschrijving	ψ [°]	J [-]	A _{sp} [m²]	A _{eff} [m²]	q _{mech} [dm³/s]
J1 (1110*1915)	90	1,00	1,729	1,729	0,0
└─ Kozijn (Noord)	90	1,00	1,729	1,729	0,0



2.1.9 Gebouweenheid Woning 08

Aanduiding :
Omschrijving : Woning 08
Hoofdfunctie : Woongebouw

Resultatenoverzicht									
Omschrijving	A _r [m²]	Eis Bouwbesluit / Bbl [dm³/(s.m²)]	Eis capaciteit [dm³/s]	A _{eff} [m²]	A _{eff,o} [m²]	v [m/s]	q [dm³/s]	Via 1 of meerdere gevels	Voldoet
Verblijfsgebied 08	28,03	6,0	168,2	1,729		0,1	172,9	Situatie met enkele gevel	Ja
└─ 1.10 (Woonkamer)	28,03	3,0	84,1	1,729		0,1	172,9	Situatie met enkele gevel	Ja

Krijtstreep					
Aand	Omschrijving	A _{f,zo.kr.} [m²]	A _{kr,cor} [m²]	A _r [m²]	
1.10	Woonkamer	36,460	8,430	28,030	
Som				28,030	

Overzicht Spuicomponenten per verblijfsgebied

Verblijfsgebied Verblijfsgebied 08					
Omschrijving	ψ [°]	J [-]	A _{sp} [m²]	A _{eff} [m²]	q _{mech} [dm³/s]
J1 (1110*1915)	90	1,00	1,729	1,729	0,0
└─ Kozijn (Noord)	90	1,00	1,729	1,729	0,0



2.1.10 Gebouweenheid Woning 09

Aanduiding :
Omschrijving : Woning 09
Hoofdfunctie : Woongebouw

Resultatenoverzicht									
Omschrijving	A _r [m²]	Eis Bouwbesluit / Bbl [dm³/(s.m²)]	Eis capaciteit [dm³/s]	A _{eff} [m²]	A _{eff,o} [m²]	v [m/s]	q [dm³/s]	Via 1 of meerdere gevels	Voldoet
Verblijfsgebied 09	27,70	6,0	166,2	1,729		0,1	172,9	Situatie met enkele gevel	Ja
└─ 1.12 (Woonkamer)	27,70	3,0	83,1	1,729		0,1	172,9	Situatie met enkele gevel	Ja

Krijtstreep					
Aand	Omschrijving	A _{f,zo.kr.} [m²]	A _{kr,cor} [m²]	A _r [m²]	
1.12	Woonkamer	36,320	8,620	27,700	
Som				27,700	

Overzicht Spuicomponenten per verblijfsgebied

Verblijfsgebied Verblijfsgebied 09					
Omschrijving	ψ [°]	J [-]	A _{sp} [m²]	A _{eff} [m²]	q _{mech} [dm³/s]
J1 (1110*1915)	90	1,00	1,729	1,729	0,0
└─ Kozijn (Noord)	90	1,00	1,729	1,729	0,0



2.1.11 Gebouweenheid Woning 10

Aanduiding :
Omschrijving : Woning 10
Hoofdfunctie : Woongebouw

Resultatenoverzicht									
Omschrijving	A _r [m²]	Eis Bouwbesluit / Bbl [dm³/(s.m²)]	Eis capaciteit [dm³/s]	A _{eff} [m²]	A _{eff,o} [m²]	v [m/s]	q [dm³/s]	Via 1 of meerdere gevels	Voldoet
Verblijfsgebied 10	28,03	6,0	168,2	1,729		0,1	172,9	Situatie met enkele gevel	Ja
└─ 1.14 (Woonkamer)	28,03	3,0	84,1	1,729		0,1	172,9	Situatie met enkele gevel	Ja

Krijtstreep					
Aand	Omschrijving	A _{f,zo.kr.} [m²]	A _{kr,cor} [m²]	A _r [m²]	
1.14	Woonkamer	36,460	8,430	28,030	
Som				28,030	

Overzicht Spuicomponenten per verblijfsgebied

Verblijfsgebied Verblijfsgebied 10					
Omschrijving	ψ [°]	J [-]	A _{sp} [m²]	A _{eff} [m²]	q _{mech} [dm³/s]
J1 (1110*1915)	90	1,00	1,729	1,729	0,0
└─ Kozijn (Noord)	90	1,00	1,729	1,729	0,0



2.1.12 Gebouweenheid Woning 11

Aanduiding :
Omschrijving : Woning 11
Hoofdfunctie : Woongebouw

Omschrijving	A _f [m²]	Eis Bouwbesluit / Bbl [dm³/(s.m²)]	Eis capaciteit [dm³/s]	A _{eff} [m²]	A _{eff,o} [m²]	v [m/s]	q [dm³/s]	Via 1 of meerdere gevels	Voldoet
Verblijfsgebied 11	27,45	6,0	164,7	1,729	1,729	0,4	691,6	Situatie met meerdere gevels	Ja
└─ 1.16 (Woonkamer)	27,45	3,0	82,4	1,729	1,729	0,4	691,6	Situatie met meerdere gevels	Ja

Krijtstreep				A _{f,zo.kr.} [m²]	A _{kr,cor} [m²]	A _f [m²]
Aand	Omschrijving					
1.16	Woonkamer			36,020	8,570	27,450
Som						27,450

Overzicht Spuicomponenten per verblijfsgebied

Verblijfsgebied Verblijfsgebied 11		ψ	J	A _{sp}	A _{eff}	q _{mech}
Omschrijving		[°]	[-]	[m²]	[m²]	[dm³/s]
J1 (1110*1915)		90	1,00	1,729	1,729	0,0
└─ Kozijn (Noord)		90	1,00	1,729	1,729	0,0
J1 (1110*1915)		90	1,00	1,729	1,729	0,0
└─ Kozijn (Noord)		90	1,00	1,729	1,729	0,0



2.1.13 Gebouweenheid Woning 12

Aanduiding :
Omschrijving : Woning 12
Hoofdfunctie : Woongebouw

Resultatenoverzicht								
Omschrijving	A _f [m²]	Eis Bouwbesluit / Bbl [dm³/(s.m²)]	Eis capaciteit [dm³/s]	A _{eff} [m²]	A _{eff,o} [m²]	v [m/s]	q [dm³/s]	Via 1 of meerdere gevels
Verblijfsgebied 12	27,13	6,0	162,8	1,729	1,729	0,4	691,6	Situatie met meerdere gevels
└─ 2.06 (Woonkamer)	27,13	3,0	81,4	1,729	1,729	0,4	691,6	Situatie met meerdere gevels

Krijtstreep				
Aand	Omschrijving	A _{f,zo.kr.} [m²]	A _{kr,cor} [m²]	A _f [m²]
0.13	Woonkamer	36,320	8,620	27,700
2.06	Woonkamer	35,880	8,750	27,130
Som				54,830

Overzicht Spuicomponenten per verblijfsgebied

Verblijfsgebied Verblijfsgebied 12					
Omschrijving	Ψ [°]	J [-]	A _{sp} [m²]	A _{eff} [m²]	q _{mech} [dm³/s]
J1 (1110*1915)	90	1,00	1,729	1,729	0,0
└─ Kozijn (Noord)	90	1,00	1,729	1,729	0,0
J1 (1110*1915)	90	1,00	1,729	1,729	0,0
└─ Kozijn (Noord)	90	1,00	1,729	1,729	0,0



2.1.14 Gebouweenheid Woning 13

Aanduiding :
Omschrijving : Woning 13
Hoofdfunctie : Woongebouw

Resultatenoverzicht									
Omschrijving	A _r [m²]	Eis Bouwbesluit / Bbl [dm³/(s.m²)]	Eis capaciteit [dm³/s]	A _{eff} [m²]	A _{eff,o} [m²]	v [m/s]	q [dm³/s]	Via 1 of meerdere gevels	Voldoet
Verblijfsgebied 13	27,70	6,0	166,2	1,729		0,1	172,9	Situatie met enkele gevel	Ja
└─ 2.08 (Woonkamer)	27,70	3,0	83,1	1,729		0,1	172,9	Situatie met enkele gevel	Ja

Krijtstreep					
Aand	Omschrijving	A _{f,zo.kr.} [m²]	A _{kr,cor} [m²]	A _r [m²]	
2.08	Woonkamer	36,320	8,620	27,700	
Som				27,700	

Overzicht Spuicomponenten per verblijfsgebied

Verblijfsgebied Verblijfsgebied 13					
Omschrijving	ψ [°]	J [-]	A _{sp} [m²]	A _{eff} [m²]	q _{mech} [dm³/s]
J1 (1110*1915)	90	1,00	1,729	1,729	0,0
└─ Kozijn (Noord)	90	1,00	1,729	1,729	0,0



2.1.15 Gebouweenheid Woning 14

Aanduiding :
Omschrijving : Woning 14
Hoofdfunctie : Woongebouw

Resultatenoverzicht									
Omschrijving	A _r [m²]	Eis Bouwbesluit / Bbl [dm³/(s.m²)]	Eis capaciteit [dm³/s]	A _{eff} [m²]	A _{eff,o} [m²]	v [m/s]	q [dm³/s]	Via 1 of meerdere gevels	Voldoet
Verblijfsgebied 14	28,03	6,0	168,2	1,729		0,1	172,9	Situatie met enkele gevel	Ja
└─ 2.10 (Woonkamer)	28,03	3,0	84,1	1,729		0,1	172,9	Situatie met enkele gevel	Ja

Krijtstreep					
Aand	Omschrijving	A _{f,zo.kr.} [m²]	A _{kr,cor} [m²]	A _r [m²]	
2.10	Woonkamer	36,460	8,430	28,030	
Som				28,030	

Overzicht Spuicomponenten per verblijfsgebied

Verblijfsgebied Verblijfsgebied 14					
Omschrijving	ψ [°]	J [-]	A _{sp} [m²]	A _{eff} [m²]	q _{mech} [dm³/s]
J1 (1110*1915)	90	1,00	1,729	1,729	0,0
└─ Kozijn (Noord)	90	1,00	1,729	1,729	0,0



2.1.16 Gebouweenheid Woning 15

Aanduiding :
Omschrijving : Woning 15
Hoofdfunctie : Woongebouw

Resultatenoverzicht									
Omschrijving	A _r [m²]	Eis Bouwbesluit / Bbl [dm³/(s.m²)]	Eis capaciteit [dm³/s]	A _{eff} [m²]	A _{eff,o} [m²]	v [m/s]	q [dm³/s]	Via 1 of meerdere gevels	Voldoet
Verblijfsgebied 15	27,70	6,0	166,2	1,729		0,1	172,9	Situatie met enkele gevel	Ja
└─ 2.12 (Woonkamer)	27,70	3,0	83,1	1,729		0,1	172,9	Situatie met enkele gevel	Ja

Krijtstreep					
Aand	Omschrijving	A _{f,zo.kr.} [m²]	A _{kr,cor} [m²]	A _r [m²]	
0.09	Woonkamer	36,320	8,620	27,700	
2.12	Woonkamer	36,320	8,620	27,700	
Som				55,400	

Overzicht Spuicomponenten per verblijfsgebied

Verblijfsgebied Verblijfsgebied 15						
Omschrijving	Ψ [°]	J [-]	A _{sp} [m²]	A _{eff} [m²]	q _{mech} [dm³/s]	
J1 (1110*1915)	90	1,00	1,729	1,729	0,0	
└─ Kozijn (Noord)	90	1,00	1,729	1,729	0,0	



2.1.17 Gebouweenheid Woning 16

Aanduiding :
Omschrijving : Woning 16
Hoofdfunctie : Woongebouw

Resultatenoverzicht									
Omschrijving	A _r [m²]	Eis Bouwbesluit / Bbl [dm³/(s.m²)]	Eis capaciteit [dm³/s]	A _{eff} [m²]	A _{eff,o} [m²]	v [m/s]	q [dm³/s]	Via 1 of meerdere gevels	Voldoet
Verblijfsgebied 16	28,03	6,0	168,2	1,729		0,1	172,9	Situatie met enkele gevel	Ja
└─ 2.14 (Woonkamer)	28,03	3,0	84,1	1,729		0,1	172,9	Situatie met enkele gevel	Ja

Krijtstreep					
Aand	Omschrijving	A _{f,zo.kr.} [m²]	A _{kr,cor} [m²]	A _r [m²]	
0.11	Woonkamer	36,460	8,430	28,030	
2.14	Woonkamer	36,460	8,430	28,030	
Som				56,060	

Overzicht Spuicomponenten per verblijfsgebied

Verblijfsgebied Verblijfsgebied 16						
Omschrijving	Ψ [°]	J [-]	A _{sp} [m²]	A _{eff} [m²]	q _{mech} [dm³/s]	
J1 (1110*1915)	90	1,00	1,729	1,729	0,0	
└─ Kozijn (Noord)	90	1,00	1,729	1,729	0,0	



2.1.18 Gebouweenheid Woning 17

Aanduiding :
Omschrijving : Woning 17
Hoofdfunctie : Woongebouw

Resultatenoverzicht									
Omschrijving	A _r [m²]	Eis Bouwbesluit / Bbl [dm³/(s.m²)]	Eis capaciteit [dm³/s]	A _{eff} [m²]	A _{eff,o} [m²]	v [m/s]	q [dm³/s]	Via 1 of meerdere gevels	Voldoet
Verblijfsgebied 17	27,45	6,0	164,7	1,729		0,1	172,9	Situatie met enkele gevel	Ja
└─ 2.16 (Woonkamer)	27,45	3,0	82,4	1,729		0,1	172,9	Situatie met enkele gevel	Ja

Krijtstreep						A _f
Aand	Omschrijving		A _{f,zo.kr.} [m²]		A _{kr,cor} [m²]	[m²]
2.16	Woonkamer		36,020		8,570	27,450
Som						27,450

Overzicht Spuicomponenten per verblijfsgebied

Verblijfsgebied Verblijfsgebied 17						
Omschrijving	ψ [°]	J [-]	A _{sp} [m²]	A _{eff} [m²]		q _{mech} [dm³/s]
J1 (1110*1915)	90	1,00	1,729	1,729		0,0
└─ Kozijn (Noord)	90	1,00	1,729	1,729		0,0



Legenda

Korte omschrijving	Lange omschrijving	Eenheid	Variabele	Symbol
Omschr	Omschrijving			
A;vl	Vloeroppervlakte	[m ²]		A _f
Eis Bbl/Bouwbesluit	Eis Bouwbesluit / Bbl	[dm ³ /(s.m ²)]		
q;eis	Eis capaciteit	[dm ³ /s]		Q _{req}
A;eff	Effectieve oppervlakte	[m ²]		A _{eff}
A;eff,o	Effectieve oppervlakte andere zijde(n)	[m ²]		A _{eff,o}
v	Windsnelheid	[m/s]		v
q	Beschikbare capaciteit	[dm ³ /s]		q
Situatie	Via 1 of meerdere gevels			
Voldoet	Beschikbare capaciteit voldoet			

Situatie: Hier wordt aan gegeven of er in de betreffende ruimten via één zijde, meerdere zijden of met behulp van een mechanisch ventilatiesysteem gespuid wordt.

Korte omschrijving	Lange omschrijving	Eenheid	Variabele	Symbol
Omschrijving	Samengestelde omschrijving			
ψ	Maximale openingshoek	[°]		ψ
J	Vermenigvuldigingsfactor openingshoek	[-]		J
A;sp	Oppervlakte draaibare delen	[m ²]		A _{sp}
A;eff	Effectieve oppervlakte draaibare delen	[m ²]		A _{eff}
q;mech	Capaciteit mechanische spuiventilatie	[dm ³ /s]		Q _{mech}

Korte omschrijving	Lange omschrijving	Eenheid	Variabele	Symbol
A;f (w/o ch.)	Vloeroppervlak zonder krijtstreepcorrectie	[m ²]		A _{f,zo,kr.}
A;vl correctie	Vloeroppervlakte correctie	[m ²]	A _{fcor}	A _{f,cor}